


RZUT I PIĘTRA

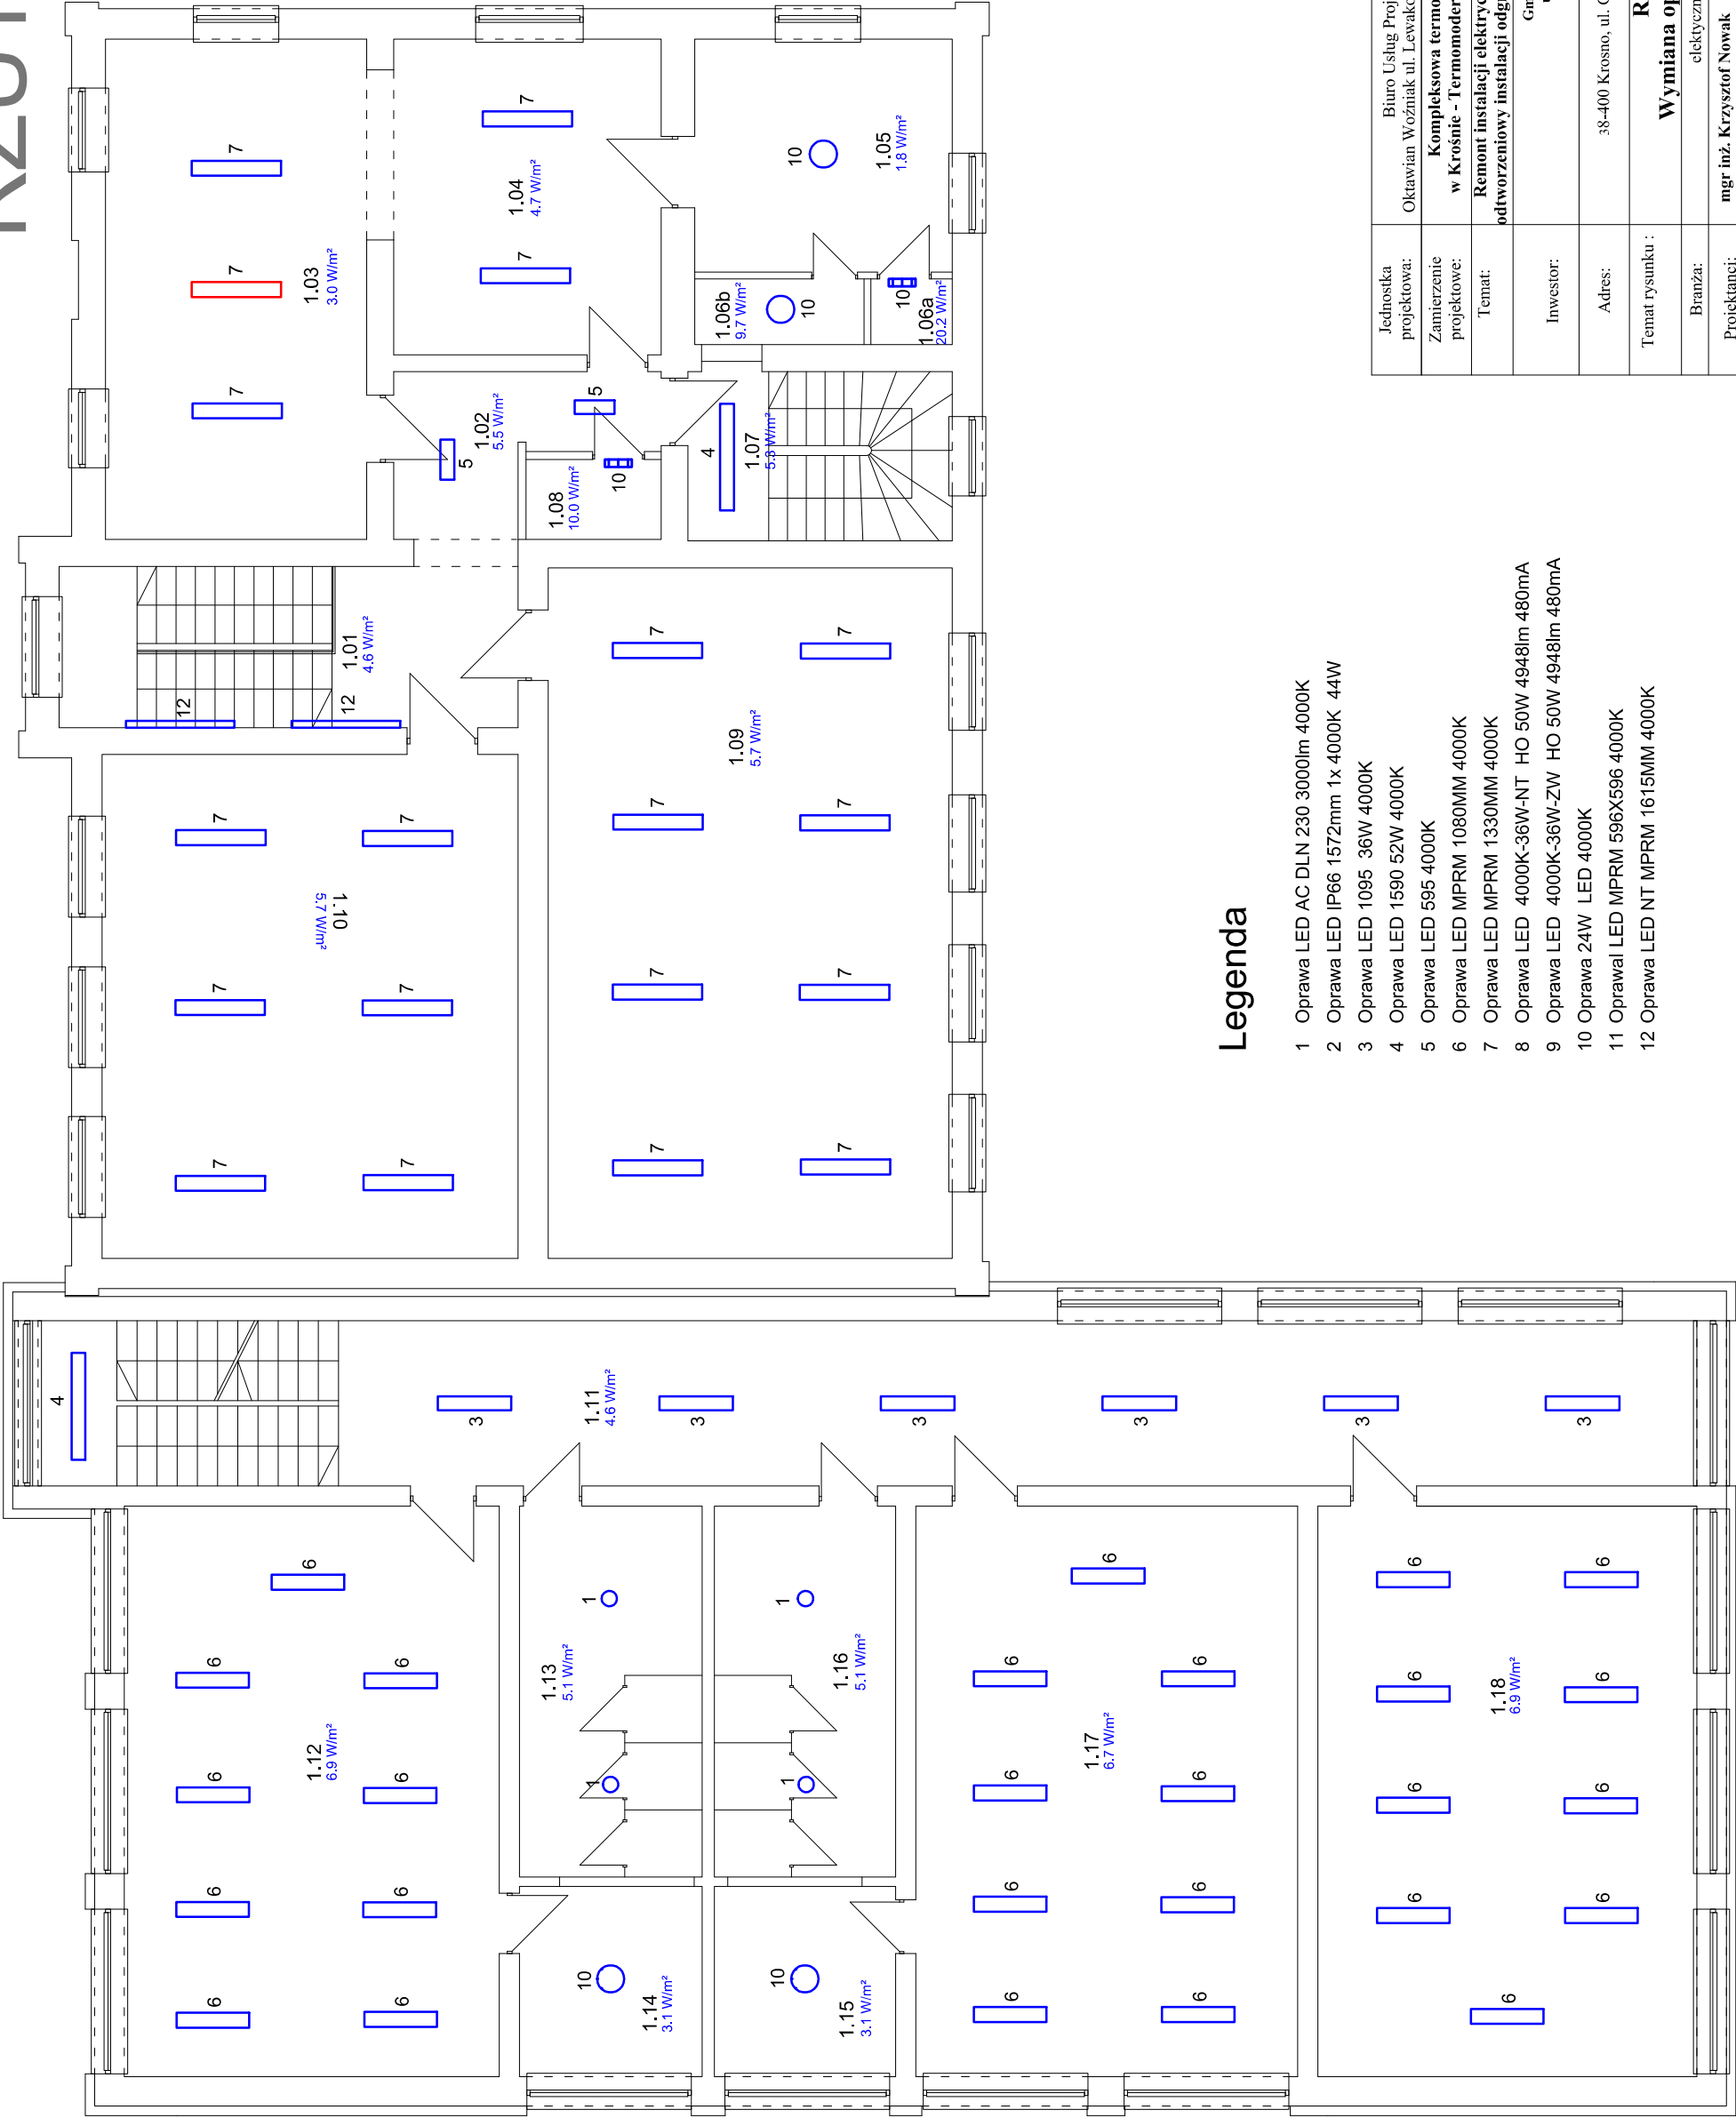

Legenda

- 1 Oprawa LED AC DLN 230 3000lm 4000K
- 2 Oprawa LED IP66 1572mm 1x 4000K 44W
- 3 Oprawa LED 1095 36W 4000K
- 4 Oprawa LED 1590 52W 4000K
- 5 Oprawa LED 595 4000K
- 6 Oprawa LED MPRM 1080MM 4000K
- 7 Oprawa LED MPRM 1330MM 4000K
- 8 Oprawa LED 4000K-36W-NT HO 50W 4948lm 480mA
- 9 Oprawa LED 4000K-36W-ZW HO 50W 4948lm 480mA
- 10 Oprawa 24W LED 4000K
- 11 Oprawal LED MPRM 596X596 4000K
- 12 Oprawa LED NT MPRM 1615MM 4000K

Lp.	Nazwa pom.	Pow.(m2)
1.01	korytarz/klatka schodowa	16.39
1.02	korytarz	7.16
1.03	klasa	28.91
1.04	klasa	18.71
1.05	pom. porządkowe	18.71
1.06a	WC	1.18
1.06b	Toaleta	2.47
1.07	korytarz/klatka schodowa	9.90
1.08	WC	2.39
1.09	klasa	61.78
1.10	klasa	46.42
1.11	korytarz/klatka schodowa	60.71
1.12	klasa	47.37
1.13	pom. sanitarne	15.01
1.14	magazyn	7.70
1.15	pom. sanitarne	14.90
1.16	magazyn	7.64
1.17	klasa	48.22
1.18	klasa	47.88
		463.45

Jednostka projektowa:	Biurow Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)
Zamierzenie projektowe:	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie
Temat:	Remont instalacji elektrycznych (wymiana opraw oświetleniowych) oraz remont odtworzeniowy instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie.
Inwestor:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno Rok 2015
Adres:	38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15, działka nr ewid. 742/2
Temat rysunku :	Rzut I piętra. Wymiana opraw oświetleniowych.
Branża:	elektryczna
Projektanci:	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK.0136/PWOE/04)
	Podpis: NR RYS. 3E