




UKŁAD WODOMIERNY NA CELE PPOŻ - SCHEMAT

- 1 - Wodomierz dzielnicowy do wody zimnej J8-10 DN82
- 2 - Zestaw licznikowy górnokosy GW-GW 2"
- 3 - Konektory wodociągowe regulowane pod wodomierz DN82
- 4 - Zestaw antybakteryjny EA 2"
- 5 - Zestaw licznikowy górnokosy GW-GW 2" z zaworem spustowym

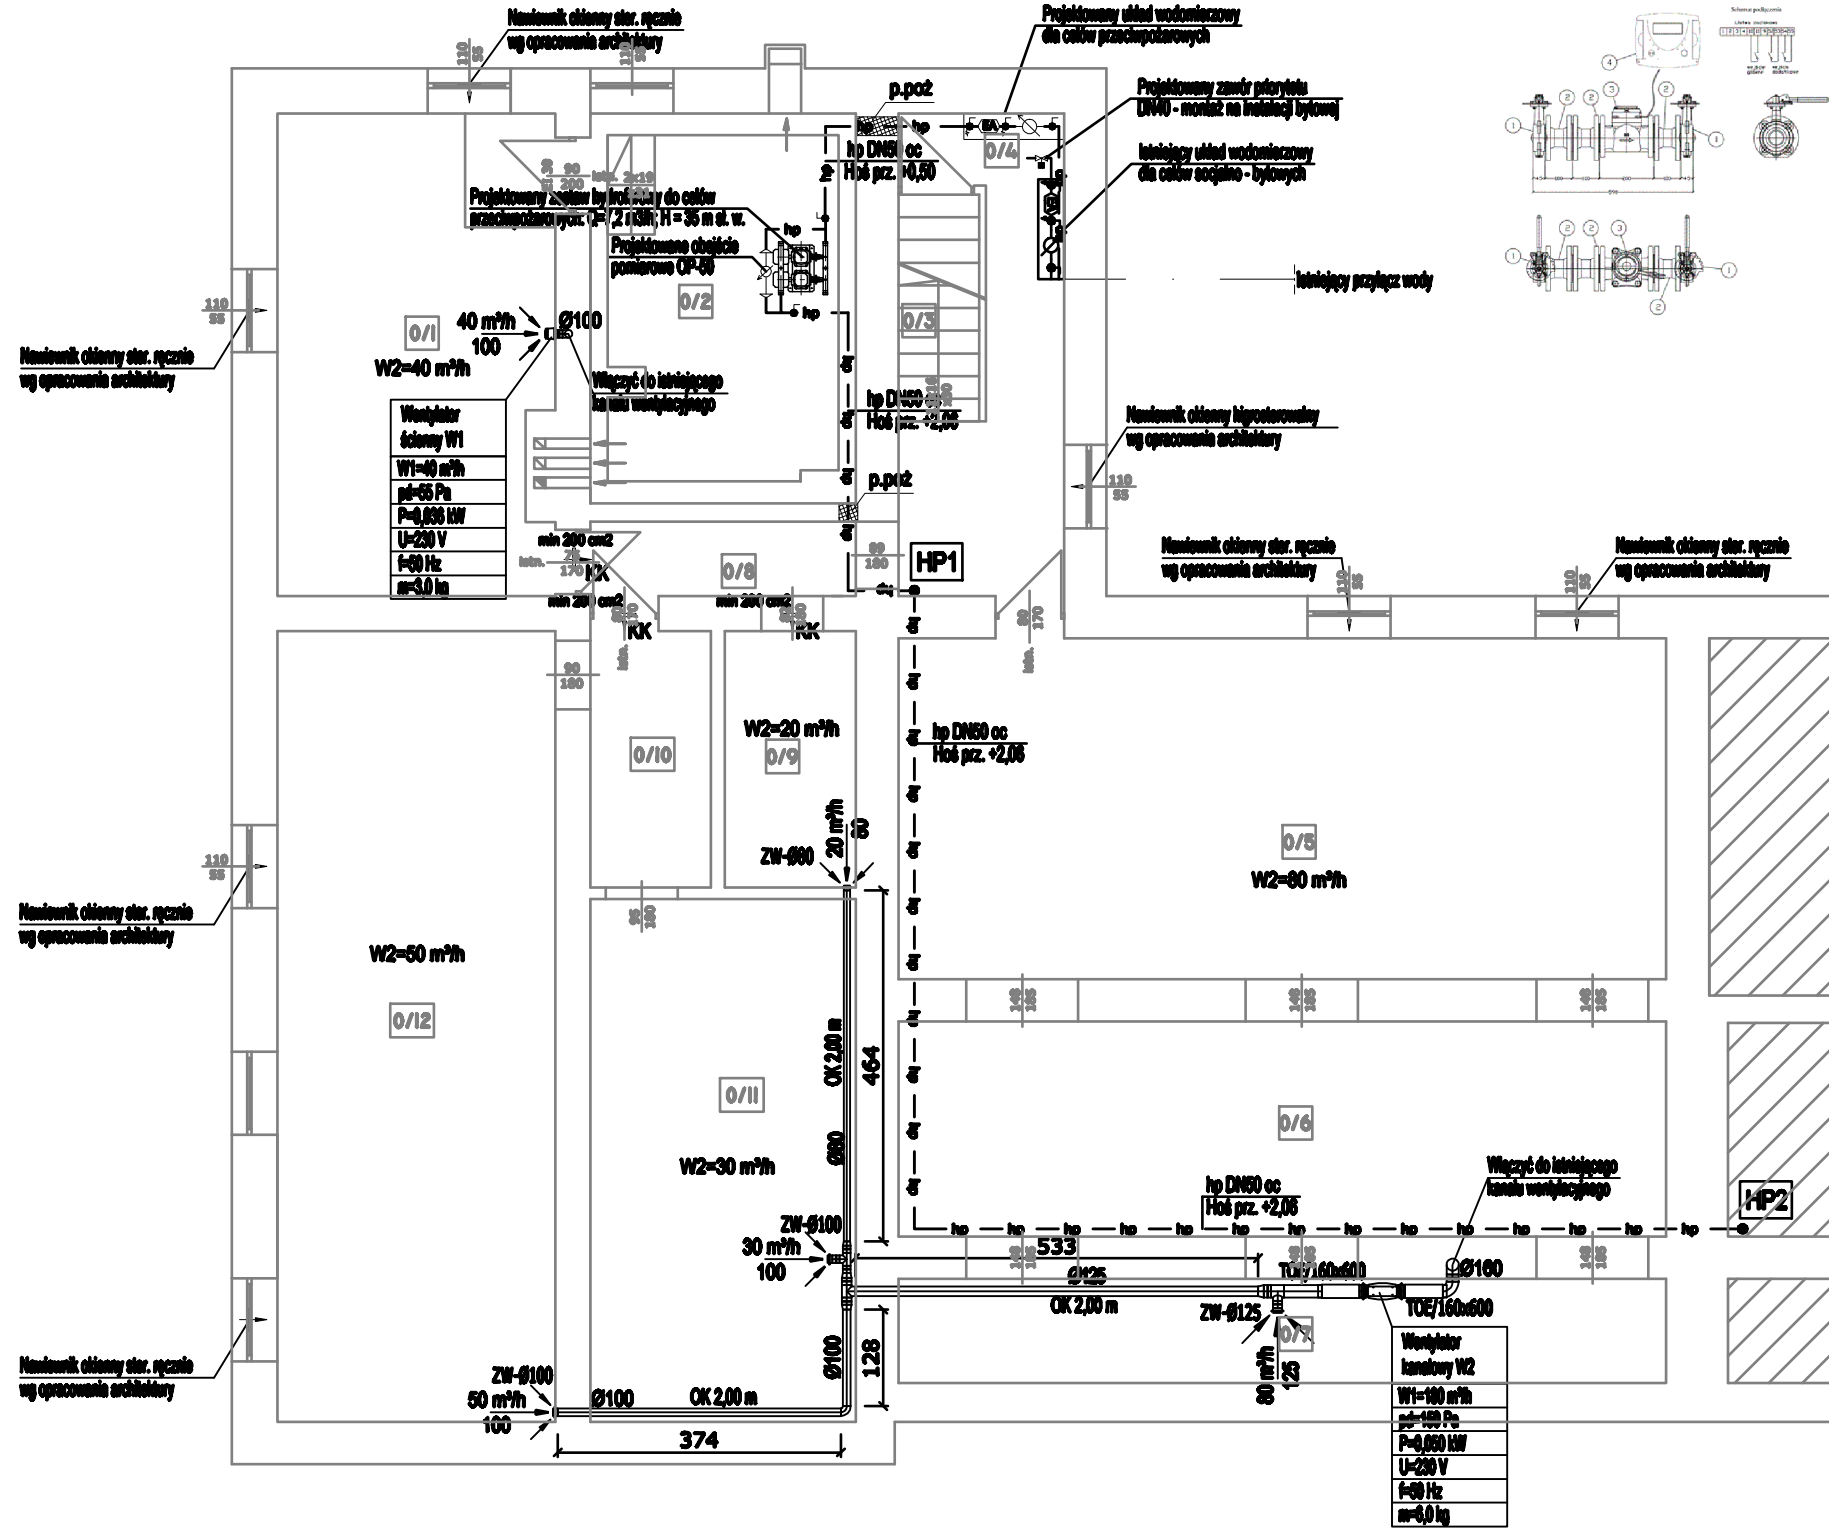

- Element obrotowy pomiarowy DN82 (OP-82)
1. Przepustnica międzykolektowa DN82 PN16 z dźwignią do płynnej regulacji
 2. Kłódnia dwukolektowa DN82 L=100mm
 3. Wodomierz DN82 z nadajnikiem impulsów HK
 3. Jednostka pomiarowa/wyświetlarka chładowego przepływu





L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA
PIWNICE	
0/1	POM. GOSPODARCZE
0/2	KOTŁOWNIA
0/3	KLATKA SCHODOWA
0/4	SCHOWEK
0/5	POM. GOSPODARCZE
0/6	POM. GOSPODARCZE
0/7	POM. GOSPODARCZE
0/8	KORYTARZ
0/9	HYDROFORNIA
0/10	POM. GOSPODARCZE
0/11	POM. GOSPODARCZE
0/12	POM. GOSPODARCZE

LEGENDA:

- Wodomierz obrotowy górnokosy wg proj. architekta
- Konektory wodociągowe w dachach wg proj. architekta
- Kłódnia dwukolektowa w dachach wg proj. architekta
- Poziom przewód instalacji podłowy od poziomu kondygnacji - 0,6 kanału
- Wodomierz dzielnicowy
- Wodomierz handlowy
- Tanki handlowy elektryczny L=4,0m
- Zestaw wodosłupowy wydajny - 0,6m
- Przewody instalacji hydraulicznej
- Szafka hydrauliczna wyposażona z zaworem hydraulicznym DN25 z węzłem podciśnieniowym o długości 30 m
- Płyty instalacji hydraulicznej

RZUT PIWNIC



Temat:			
Projekt: przebudowy klatek schodowych oraz części pomieszczeń na I piętrze, wraz z remontem Dzielnicowego Domu Ludowego w Polanie przy ul. ks. Decowskiego 46 w Krośnie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "DDL Polanka - modernizacja budynku" działki nr ewid. 1179/2, 1181/1, 1181/2, obręb ewidencyjny Polanka.			
Inwestor:		Jednostka opracowująca:	
Gmina Miasto Krośno ul. Lwowska 28a 38-400 Krośno		 A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 38-000 Rozwadów, ul. Podrywa 1 tel.: +48 603 751 304, +48 538 133 333	
Zespół projektowy:			
Projektował: Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
inst. sanitarne: mgr inż. Tomasz Potarek		PDK/0004/POOS/12	
Sprawdził:			
inst. sanitarne: mgr inż. Ryszard Kempa		PDK/0004/POOS/08	
Nazwa rysunku:			
INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIWNIC			
Branża:	sanitarna	Faza:	Nr rys.:
		proj. wykonawczy	
Data:		Skala:	Arkusz:
czerwiec 2017		1:100	