


RZUT PIWNIC

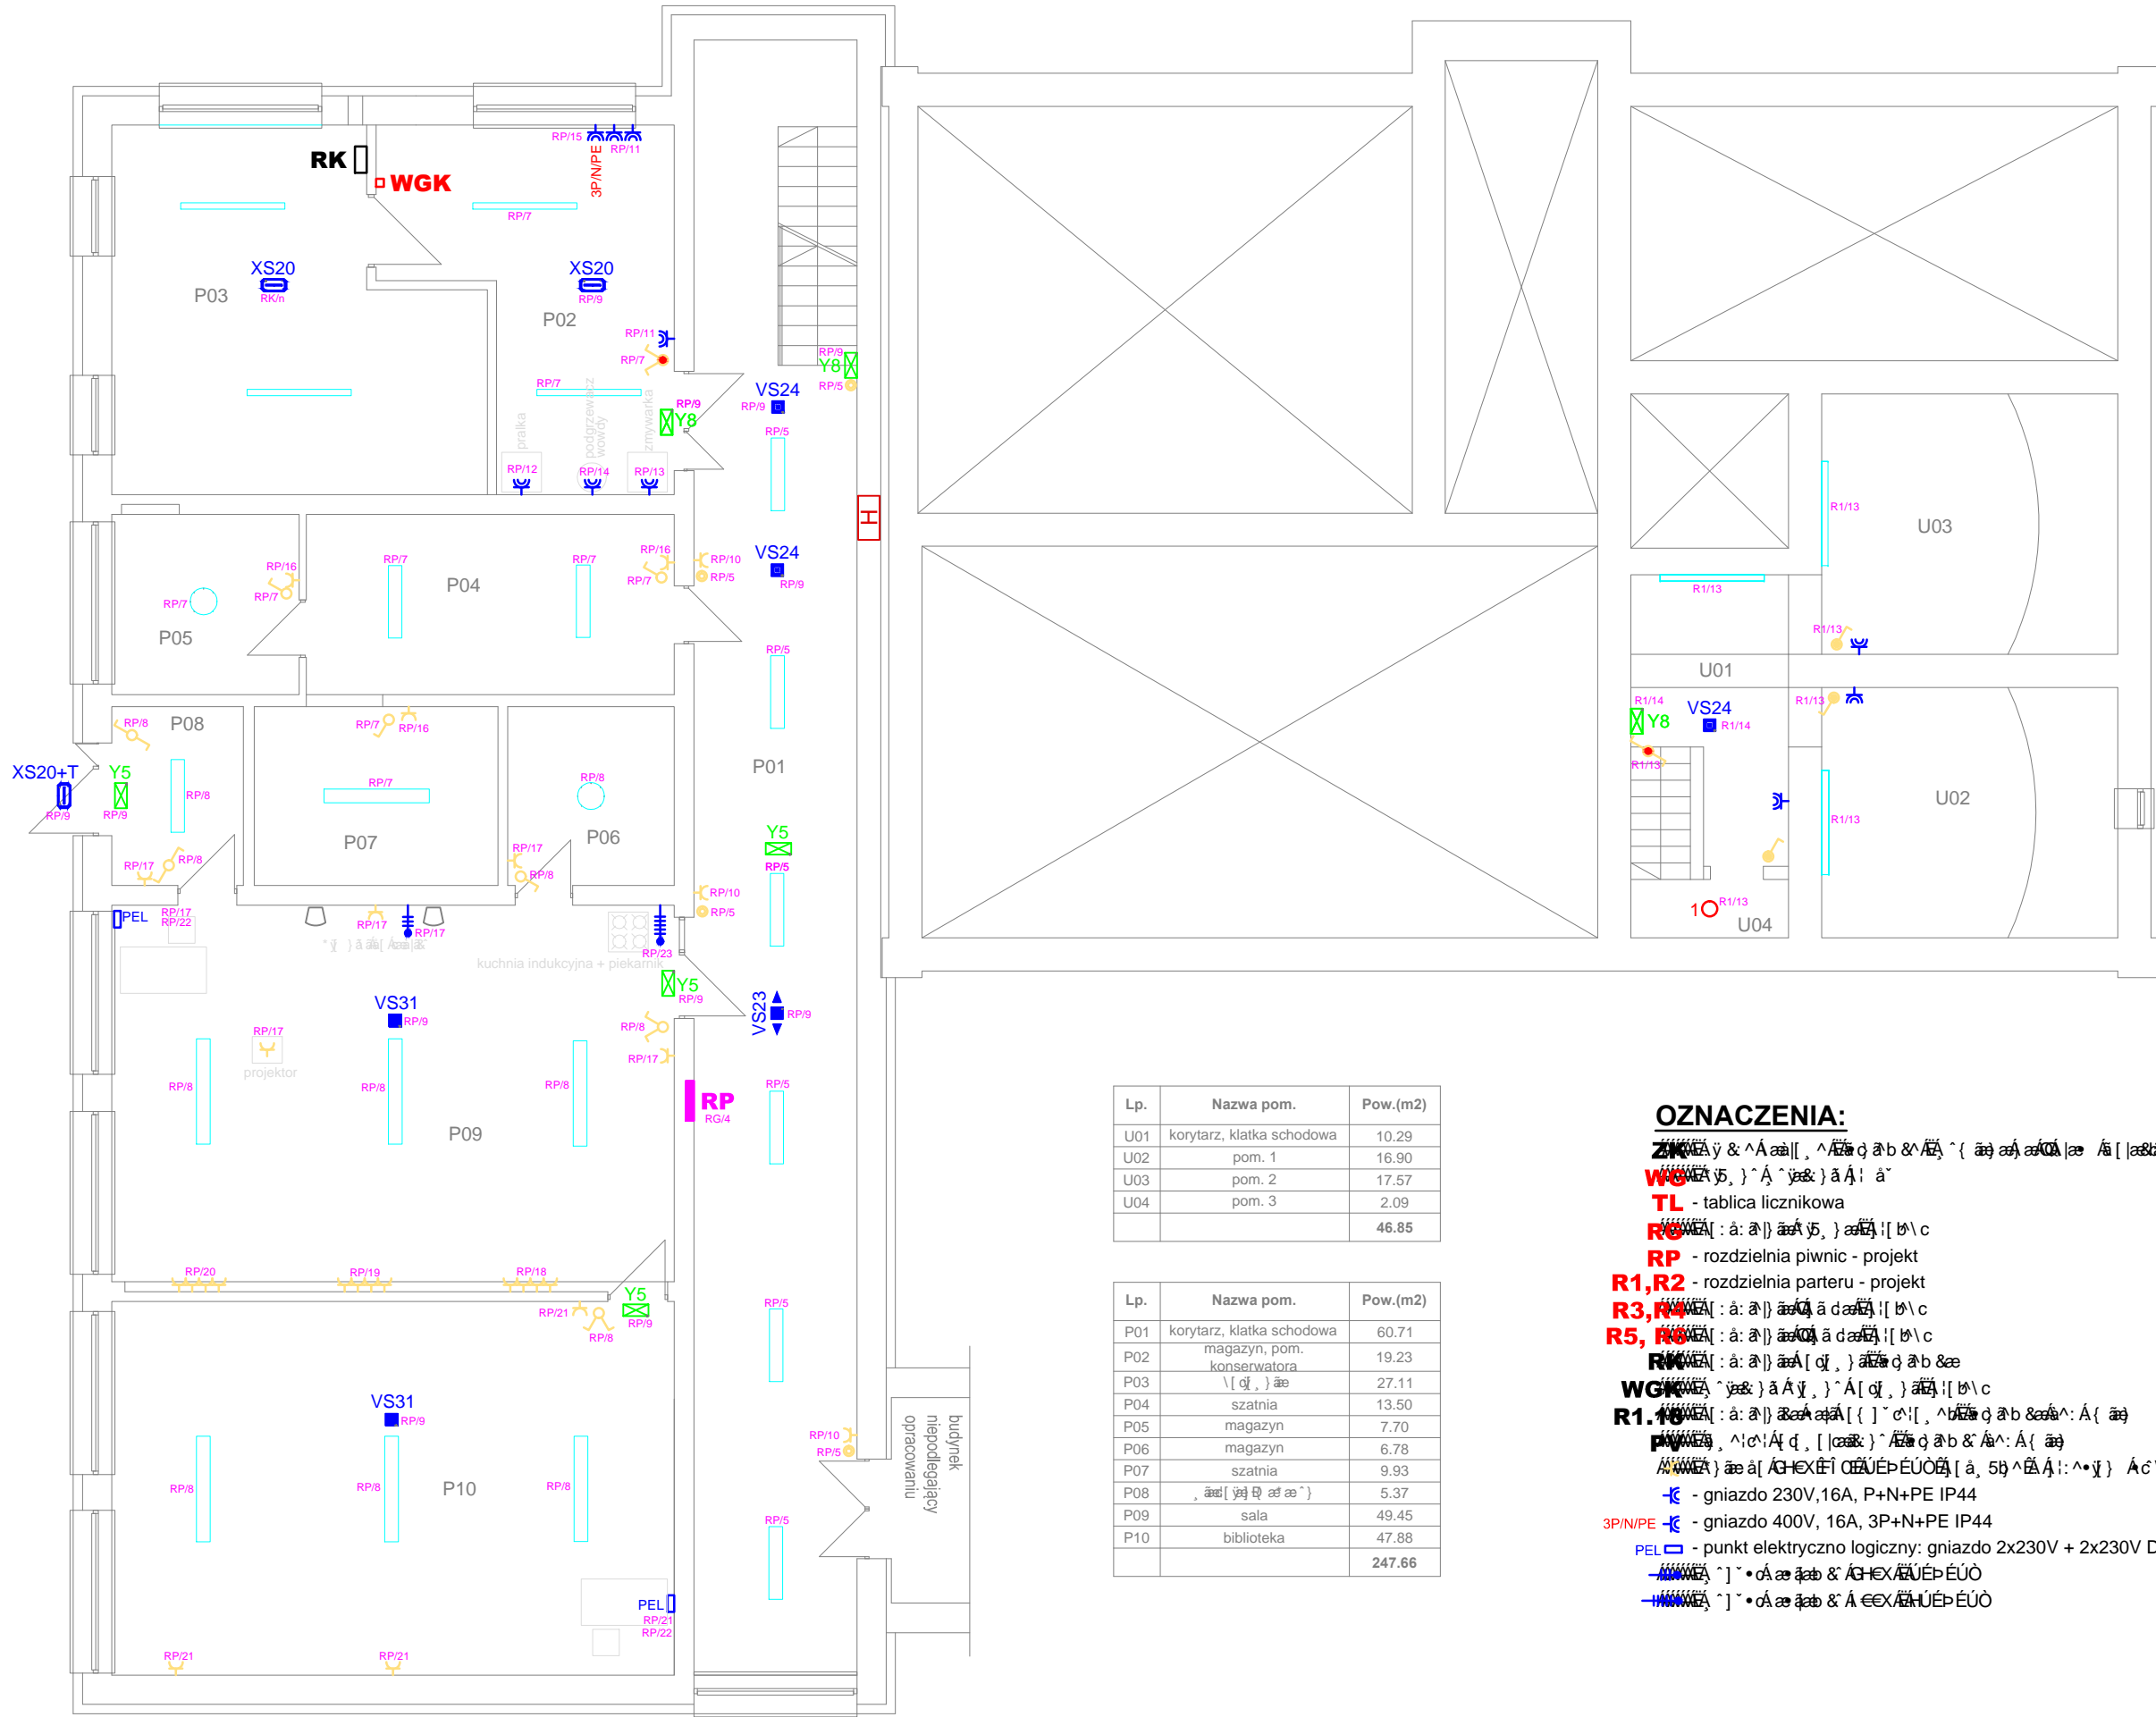

LEGENDA:

- AN2S
- VS23
- VS24
- VS31
- VS34
- XS20
- Y5
- Y8

UWAGI:

- Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
- Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25.
- Oprawy z oznaczeniem "+S" wyposażone w siatkę ochronną.
- Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
- Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia.
- Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

UWAGI:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wymiana nie podlega rozdzielnia R.1.18 i zasilana z niej instalacja sali komputerowej.

Lp.	Nazwa pom.	Pow.(m2)
U01	korytarz, klatka schodowa	10.29
U02	pom. 1	16.90
U03	pom. 2	17.57
U04	pom. 3	2.09
		46.85

Lp.	Nazwa pom.	Pow.(m2)
P01	korytarz, klatka schodowa	60.71
P02	magazyn, pom. konserwatora	19.23
P03	szatnia	27.11
P04	szatnia	13.50
P05	magazyn	7.70
P06	magazyn	6.78
P07	szatnia	9.93
P08	magazyn	5.37
P09	sala	49.45
P10	biblioteka	47.88
		247.66

OZNACZENIA:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wymiana nie podlega rozdzielnia R.1.18 i zasilana z niej instalacja sali komputerowej.

- łącznik pojedynczy
- łącznik pojedynczy IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik schodowy
- łącznik schodowy IP44
- przycisk typu dzwonekowy
- czujnik ruchu i obecności

EUROPEL Sp. z o.o.			
38-420 Korczyzna ul. Spółdzielcza 4 e-mail: info@europel.pl tel. (013) 438 80 57			
Temat:		"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 15"	
Adres budowy:		38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15; (działka nr ewid. 742/2)	
Inwestor:		Szkoła Podstawowa Nr 5 38-400 Krosno; ul. Grunwaldzka 15	
Tytuł rysunku:		Rzut piwnic. Instalacja elektryczna.	
Branża:		Instalacje elektryczne i niskoprądowe	
Projektant:		mgr inż. Tomasz Guzik	
Asystent projektanta:		mgr inż. Łukasz Paszek	
Asystent projektanta:		Dariusz Kukuliński	
Sprawdzający:		mgr inż. Krzysztof Nowak	
		nr upr.: PDK/0201/PWOE/21	
		nr upr.: PDK/0136/PWOE/04	
		Rys. nr: E-1	
		Data: 11.2022	
		Skala: 1:100	
		Podpis:	
		Podpis:	
		Podpis:	
		Podpis:	